



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szerelt tágulási tartály tartó konzolhoz

Termékek megnevezése: BASE tágulási tartály tartó konzol 3/4"-os csatlakozással, automata légtelenítővel, nyomásmérővel, 3 bar-os biztonsági szeleppel

A termékek forgalmazója: Ferenczi Épületgépezési Kft.

Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.

Központi telephely: 2143 Kistarcsa, Mester utca 5.

A termékek rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítója:

A BASE tágulási tartály tartó konzol használatával a tágulási tartályt a falhoz megfelelően rögzíthetjük, a termék el van látva konzol 3/4"-os csatlakozással, automata légtelenítővel, 6 bar nyomásmérővel és 3 bar-os biztonsági szeleppel. Használható fűtési-hűtési rendszerek szereléséhez.

Márkajel:





Méreték és adatok:

Tágulási tartály csatlakozási pont:

3/4" belső menet

Fűtés oldali csatlakozás:

3/4" külső menet

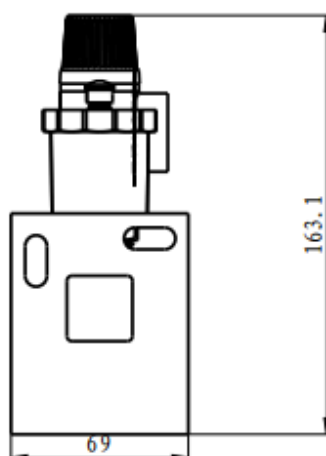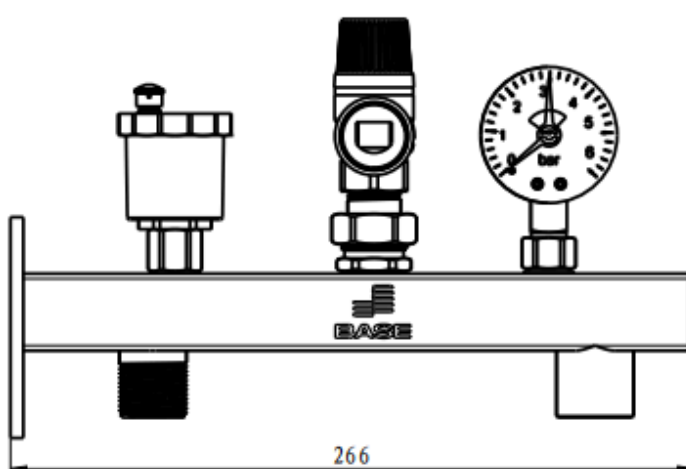

Tartozékok:

- 1 darab kívül felületkezelt acél test
- 1 darab automata légtelenítő
- 1 darab 3 bar biztonsági szelep
- 1 darab 6 bar nyomásmérő

Szerelés: a termék megfelelő használatához szereléskor a következő lépéseket be kell tartani

1. Rögzítse a konzolt a falfelületre!
2. A tartály csatlakozóját szakszerűen tömítse és tekerje be a konzol belső menetes csatlakozási pontjába!
3. Ezt követően kösse össze a 3/4" külső menetet a fűtési rendszerrel!
4. Ellenőrizze a szivárgásmentességet!

Szabványok: szereléskor és üzembe helyezéskor a következő szabványokat kell betartani:
Fűtési rendszer: MSZ EN 14336:2004

Tisztítás: Fűtési rendszer: kivitelező által meghatározott időközönként a szűrők átmosása, szükség esetén átöblítése szükséges, adalék (pl. Sentinel X sorozat) hozzáadása segít a későbbiekben kialakuló szennyeződések megelőzésben

