

Termékmegfelelősségi nyilatkozat*(építőipari termékekhez)***1. Termék azonosítása**

BASE rozsdamentes osztó-gyűjtő, áramlásmérős, konzollal, kézi légtelenítővel

Változat	Cikkszám
2 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-2
3 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-3
4 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-4
5 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-5
6 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-6
7 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-7
8 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-8
9 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-9
10 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-10
11 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-11
12 körös	BA-OA- ZL-1185T-1-12

2. Gyártó adatai

Cégnév: Ferenczi Épületgépészeti Kft.

Bejegyzett székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.

Központ: 2143 Kistarcsa, Mester u. 5.

3. Rendeltetésszerű felhasználás

A BASE rozsdamentes osztó-gyűjtő fő funkciója többbútú, és magában foglalja az elosztást, a gyűjtést, az áramlásmérést és a szabályozást, ezáltal biztosítva a fűtési/hűtési rendszer köreinek a kialakítását.

Használható fűtési-hűtési rendszerek szereléséhez. Hűtési rendszer esetén erre alkalmas párazáró szigeteléssel kell ellátni az osztó-gyűjtőt.


- 4. Megfelelőség és hivatkozott előírások** A gyártó ezúton kijelenti, hogy a fent megnevezett termék megfelel az alábbi műszaki előírásoknak, szabványoknak és/vagy nemzeti vagy nemzetközi követelményeknek:

Méretek és adatok:

Kivitel: 2-12 körös

Műszaki rajz:

BA-OA- ZL-1185T-1-3 rajza

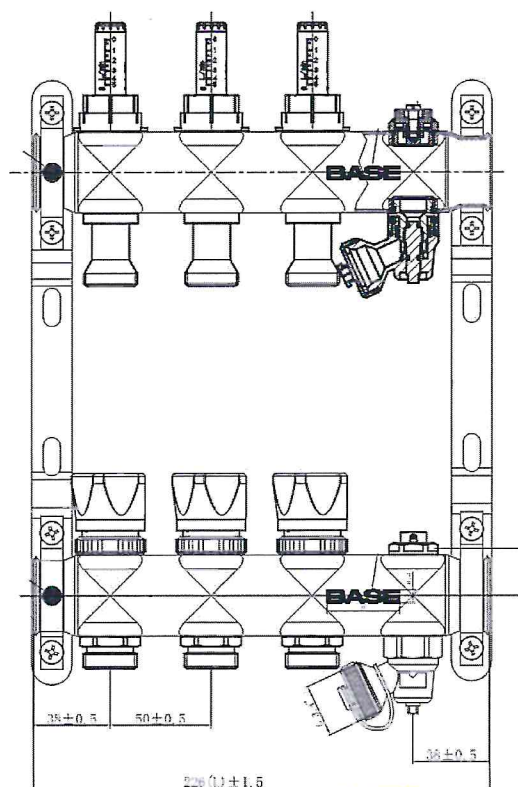

Szabvány és teszt

A termék megfelel a gyártó BA-ZL-OGYÁ-TT-1 számú terméktesztjében szereplő elvárásoknak.

Technikai adatok:

Csatlakozó /osztótest/: 1" belső menet/ Csatlakozó /csőcsatlakozás: 3/4" eurokónusz

Max. áramlási sebesség/kör: 5l/perc

Max. üzemi nyomás 10 bar

Optimális üzemi nyomás 1,5 bar – 4 bar között

Test anyaga: A304 acél

Áramlásmérő testének anyaga: HPb57-3 (sárga)réz

Felső sori csatlakozók anyaga: HPb57-3 (sárga)réz

Áramlásmérő tekerő kupakjának anyaga: PA6

Tekerőgomb anyaga: ABS

Szeleptest anyaga: HPb57-3 (sárga)réz

Szelep kiömlőjének anyaga: HPb57-3 (sárga)réz

Oldalsó zárókupak anyaga: HPb57-3 (sárga)réz

Oldalsó zárókupak tömítésének anyaga: EPDM

Kézi légtelenítő anyaga: HPb57-3 (sárga)réz

Konzol anyaga: A3 acél

Töltő-ürítő csap anyaga: HPb57-3 (sárga)réz

Gyártói nyilatkozat

A gyártó teljes felelősséget vállal a termék fentiek szerinti megfelelőségéért. Jelen nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségével bocsátjuk ki.

Kelt: 2025.08.12.


FERENCZI
ÉPÜLETGÉPÉSZET - CU GROUP
Ferenczi
Épületgépészeti Kft.
2143 Kistarcsa
Mester utca 5
Adószám: 74802647-2-41
Aláírás